

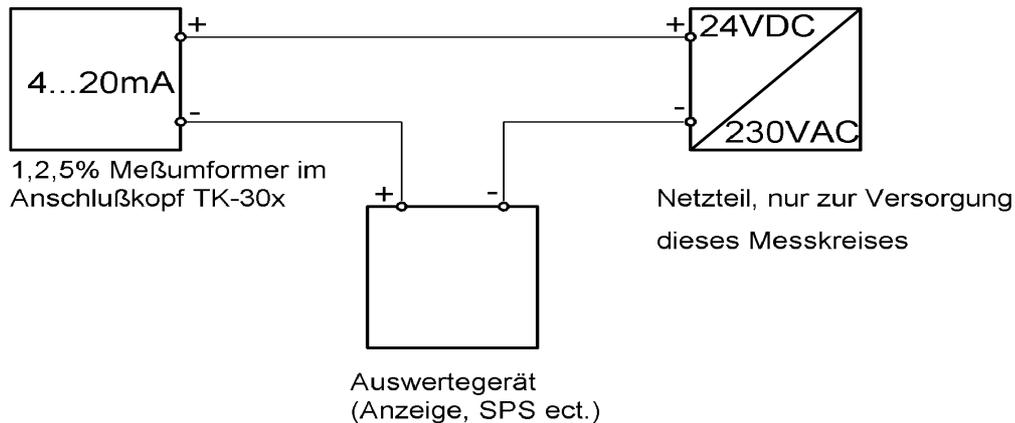


Anschlussbeispiele TK-30x (Außer Ex-Sonden)

Anschluß TK-30x mit 1,2,5% Meßumformer an Auswertegerät ohne Meßkreisspeisung

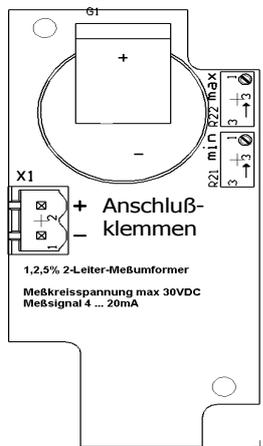

Anschluß TK-30x mit 1,2,5% Meßumformer an Auswertegerät
mit Meßkreisspeisung, z.B. AD-31x

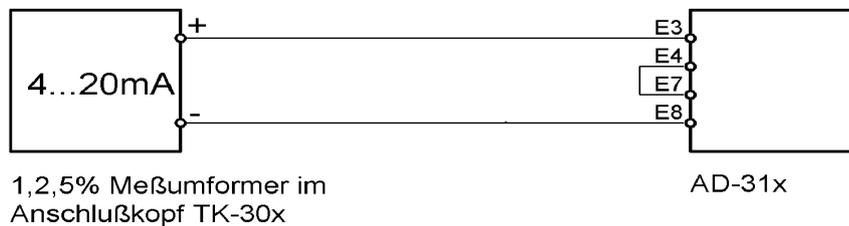

Zweileitermeßumformer mit Signalspeicherung für Netzausfälle bis zu 30 Tage

Meßkreisspannung : max 30VDC
Meßsignal : 4 ... 20 mA
Auflösung 1, 2, 5% : abhängig von Auflösung
der Meßsonde

E. L. B. Füllstandsgeräte

Bundschuh GmbH + Co, 64625 Bensheim

TITLE: Anschl. Beispiele
TK-30x mit 1,2,5% Meßumformer

Document Number: P005_006.9

REV:

Date: 12.12.2003 07:29:29

Sheet: 1/1